


DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO (vers.2012)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE OCCASIONALE PUBBLICO SPETTACOLO
MOD.A (vers 07_2012)
DA INOLTARE ALMENO 15 GG. PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE**

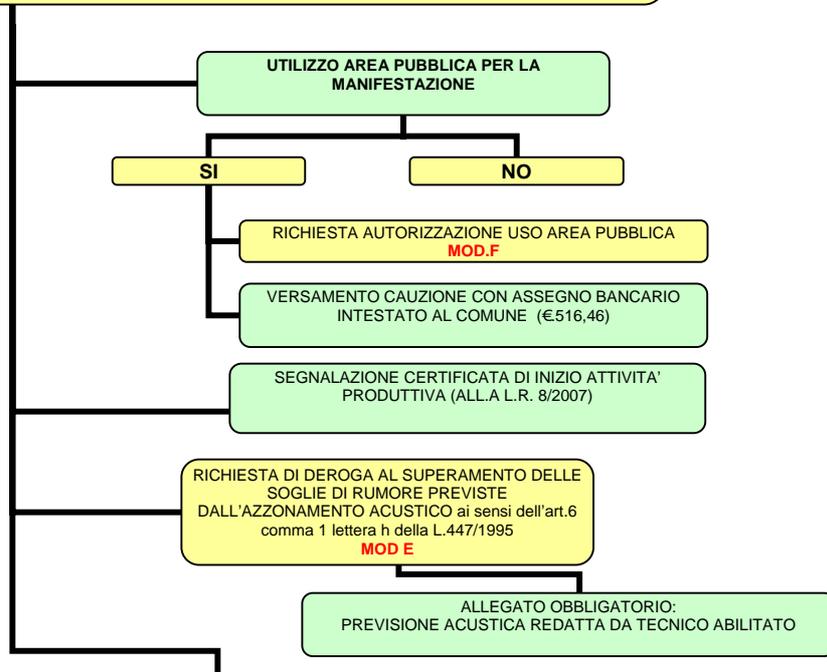

ALLEGATI:

allegati da presentare unitamente alla domanda per la manifestazione:

- a. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI AREA PUBBLICA CON VERSAMENTO DI CAUZIONE (mod.F)
- b. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (L.R. 8/2007) in tre copie con attestato di versamento dei diritti previsti dall'ASL con tutti gli allegati previsti;
- c. RICHIESTA AL SINDACO DI DEROGA AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI RUMORE (in bollo da €14,62); (mod.E)
- d. relazione descrittiva delle caratteristiche e delle modalità secondo le quali si svolgerà la manifestazione + dichiarazione di responsabilità in materia di sicurezza (mod.B);
- e. relazione descrittiva riportante l'osservanza alla regola tecnica di prevenzione incendi DM 19/08/96 a firma di un tecnico abilitato
- f. copia del programma della manifestazione;
- g. copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa;
- h. planimetria dell'area con indicazione dell'utilizzo degli spazi, riportante le vie di fuga e i presidi antincendio, nonché tutte le installazioni secondo il DM 19/08/96 e dove prevista la presenza di impianto di illuminazione di emergenza
- i. elenco delle strutture previste;
- j. schema dell'impianto elettrico;

allegati da presentare il giorno del sopralluogo della commissione pubblico spettacolo:

- k. di tutte le strutture mobili e fisse (gazebo, tribune, palchi, ecc) :
 - 1) relazione di calcolo strutturali (firma di un tecnico abilitato)
 - 2) Collaudo (con validità annuale) (firma di un tecnico abilitato)
 - 3) Dichiarazione di corretto montaggio (firma dell'installatore o tecnico abilitato)
- l. certificazione di conformità degli impianti:
 - 4) elettrici
 - 5) gas
 riportante la regola tecnica (norma) seguita:
 elettrici CEI 648
 gas (potenza >35Kw) DM 12/04/96
 (potenza <35Kw) UNI-CIG 7129 per impianti a metano
 UNI-CIG 7131 per impianti a GPL
 DM 14/05/04 per utilizzo di bomboloni GPL
- m. certificazione circa il comportamento al fuoco di tutti i tendoni e similari (rientrano in questa categoria anche le coperture dei palchi, delle strutture, dei gazebo, ecc)
- n. dichiarazione di conformità e di regolare messa a terra dell'impianto elettrico
- o. dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto (MOD.C);
- p. **attestati di idoneità** rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla sicurezza antincendio (non verranno considerati validi gli attestati di frequenza ma solo gli attestati di idoneità)